



IMPACT Shaping practices
Influencing policies
Impacting lives
REACH | PANDA | AGORA

Раунд 20:

Огляд дотримання мінімальних стандартів у
МТП за Постановою Кабінету Міністрів України
№930 від 1 вересня 2023 р

Моніторинг Місць тимчасового проживання, Раунд 20

Травень 2026



Методологія та розрахунок мінімальних стандартів

- Кластер з Питань Захисту прийняв перелік мінімальних стандартів на основі положень **Постанови №930**
- Дані з регулярних раундів моніторингу МТП використовуються як **основне джерело даних** для розрахунку рівня відповідності цим стандартам.
- Останній раунд моніторингу МТП (Раунд 20) проводився з **30 Березня по 17 Квітня 2026 року**, загалом було опитано **1,337 МТП**.
- Індикатори мінімальних стандартів можуть бути: простими (включають один індикатор), або композитними (об'єднують два або більше індикаторів).

У співпраці з:



За фінансової підтримки:




UNHCR
The UN Refugee Agency





Організаційно-правові засади діяльності МТП


Дотримання мінімальних стандартів, % від МТП

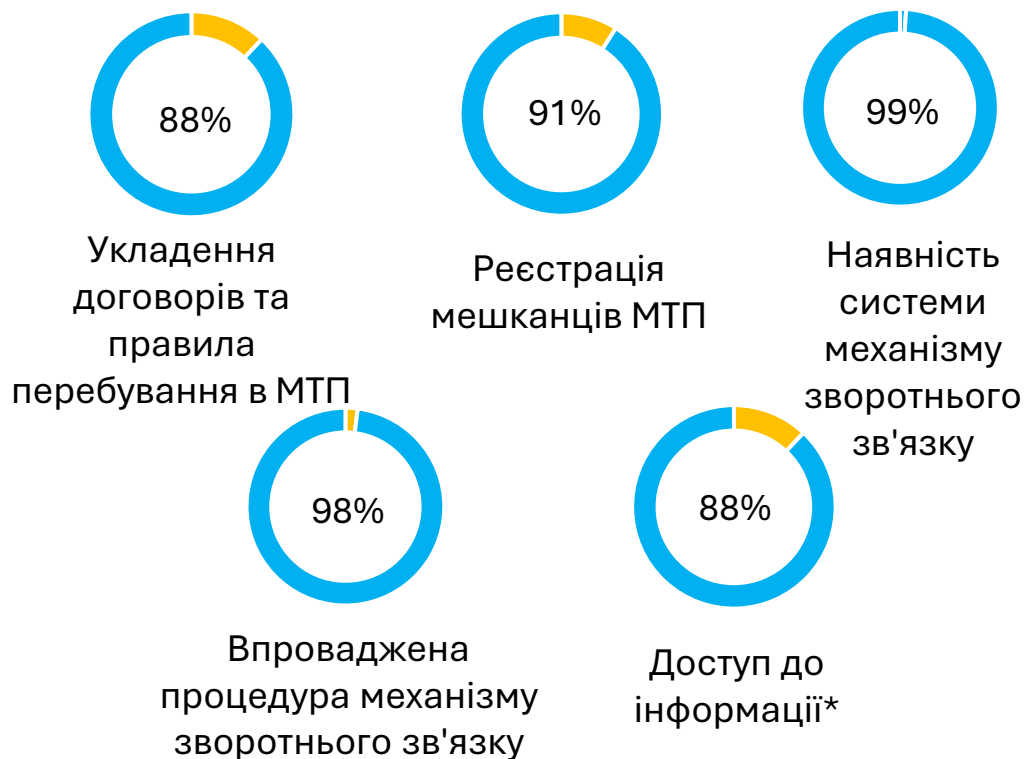


* Доступ до інформації означає наявність у приміщеннях МТП інформаційного стенду (стендів), на якому зазначено адресу, контактні номери телефонів, офіційні вебсайти екстрених служб, соціальних служб, закладів охорони здоров'я, органів виконавчої влади, закладів, що надають освітню, соціальну, психологічну та правову допомогу, а також інформацію про наявність бомбосховищ поблизу МТП тощо.

Відповідність стандарту 'Укладення договорів та правила перебування', % від МТП (за регіонами)**

Відсоток відповідності **був найнижчим у Тернопільській (65%) області.**

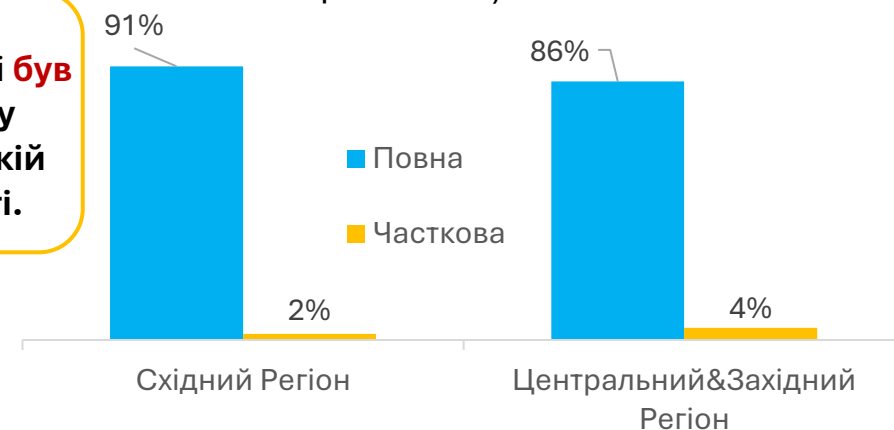


Відповідність стандарту 'Реєстрація мешканців в МТП', % від МТП (за регіонами)**

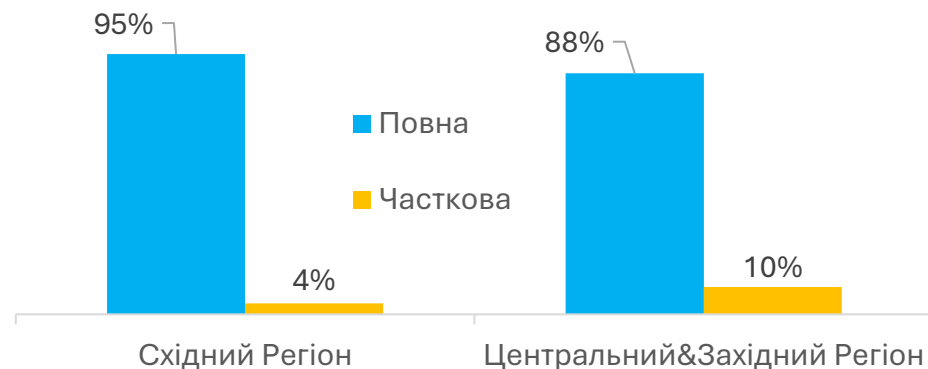




Облаштування та інфраструктура МТП


Дотримання мінімальних стандартів, % від МТП




Поділ приміщень МТП на житлові кімнати та приміщення загального користування



Поділ приміщень МТП на ті, що призначені для ВПО, та ті, що використовуються для основної функції закладу



Достатність приміщень загального користування для потреб мешканців МТП*




Приміщення МТП обладнані інфраструктурою для маломобільних груп населення

Відсоток МТП, які відповідають мінімальному стандарту 'Поділ приміщень МТП на ті, що призначені для ВПО, та ті, що використовуються для основної функції закладу' був **найвищим у Закарпатській (96%)** та **найнижчим у Київській (32%)** областях.


* До спільних просторів належать місця для загальних зборів, дозволля, кімнати для дистанційного навчання дітей, надання послуг тощо.

Відповідність стандарту 'Достатня кількість приміщень загального користування для потреб мешканців МТП', % від МТП (за регіонами)**

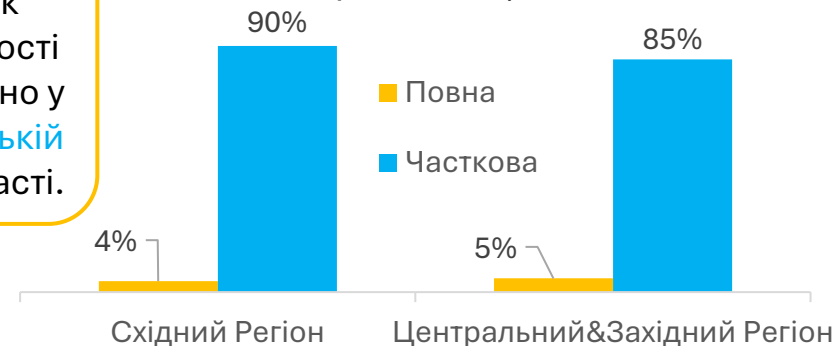

Найвищий відсоток відповідності зафіксовано у Хмельницькій (17%) області.

Відповідність стандарту 'Доступність інфраструктури для маломобільних груп населення', % від МТП (за регіонами)**

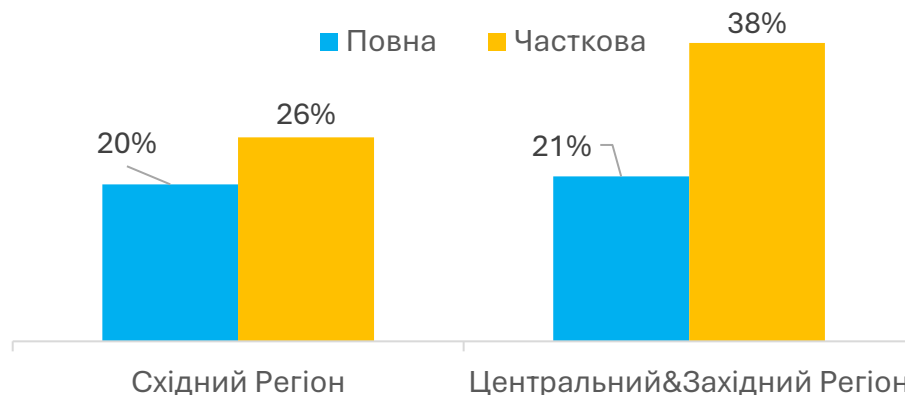


* Повна відповідність цьому стандарту означає наявність усіх вищезазначених типів приміщень.




Облаштування та інфраструктура МТП


Дотримання мінімальних стандартів, % від МТП




Спільні для кількох домогосподарств приміщення, поділені за статтю



Температура в приміщеннях МТП підтримується в межах від 18 до 25°C




Виділення не менше 6 кв.м. на одне ліжко-місце (особу) у житловому приміщенні




Входи до житлових приміщень обладнані замками або засувками

Відсоток МТП, які відповідають мінімальному стандарту **‘Виділення не менше 6 кв.м. на одне ліжко-місце’ був найвищим у Івано-Франківській (82%) області.**

Відповідність стандарту **‘Виділення не менше 6 кв.м. на одне ліжко-місце (особу) в житловому приміщенні’**, % від МТП (за регіонами)**

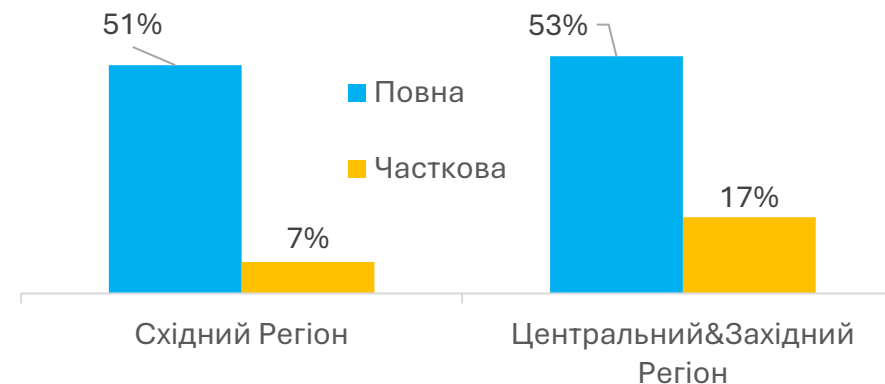

Відповідність стандарту **‘Спільні для кількох домогосподарств приміщення, поділені за статтю’**, % від МТП (за регіонами)**

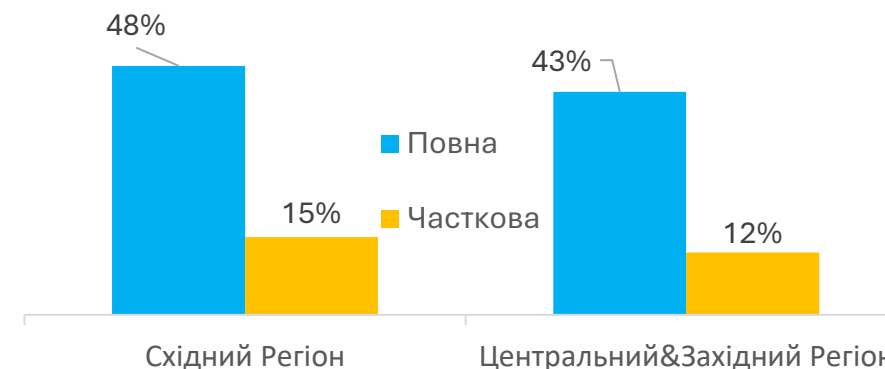

** Часткова відповідність означає, що в окремих МТП частина спальних зон забезпечує щонайменше 6 м² на одне ліжко, а частина - менше 6 м².





Інженерні системи в МТП

Дотримання мінімальних стандартів, % від МТП




Відсоток МТП, які відповідають мінімальному стандарту 'Безперебійне електропостачання' **був найнижчим у Херсонській (22%) та Чернігівській (33%) областях.**

Області з **найнижчим рівнем відповідності** стандарту 'Наявність резервних джерел живлення' стандарту, % від МТП (за областями)



Відповідність стандарту 'Наявність резервних джерел опалення', % від МТП (за регіонами)

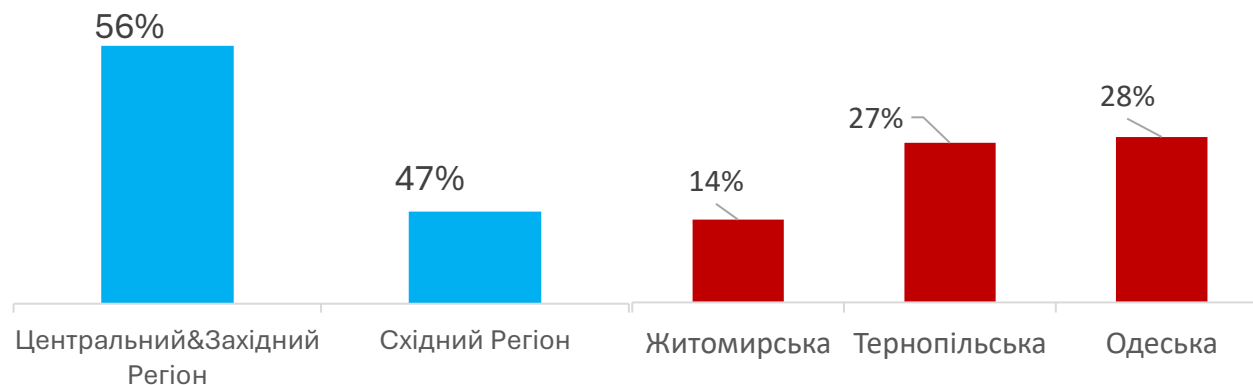


Області з **найнижчим рівнем відповідності** стандарту 'Наявність резервних джерел опалення' стандарту, % від МТП (за областями)




Стан санітарії та гігієни в МТП


Дотримання мінімальних стандартів, % від МТП




Достатня кількість
душових кабін/ванних
кімнат (не менше 1 на
12 осіб)*



Наявність душових
кабін/ванних кімнат для
маломобільних груп
населення



Приватність
душових/ванних кімнат




Душові кабінки/ванні
кімнати розділені за
ознакою статі

Відсоток МТП, які відповідають мінімальному стандарту
**‘Душові кабінки/ванні кімнати розділені за ознакою статі’
був найнижчим у Івано-Франківській (17%) області.**

* Відповідно до Постанови №930 одна душева або ванна на кожні 12 осіб вважається достатньою кількістю душових/ванн в МТП


Відсоток відповідності
стандарту **‘Достатня
кількість
душових/ванних
кімнат’** був **найвищим у
Київській області (79%)**

**‘Відповідність стандарту ‘Достатня
кількість душових/ванних кімнат’,
% від МТП (за регіонами)**

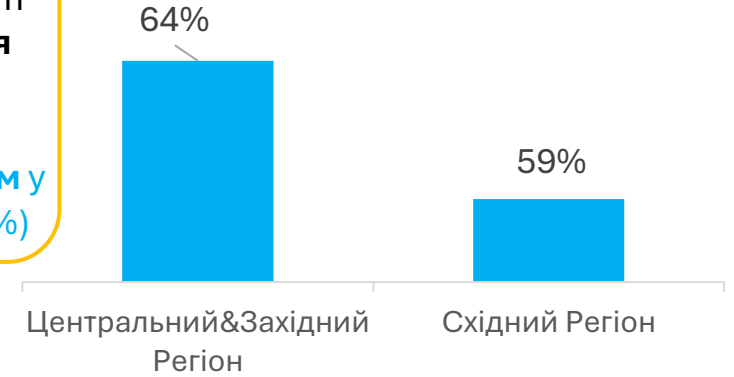

Відсоток відповідності
стандарту **‘Наявність
душових кабін/ванних
кімнат для
маломобільних груп
населення’** був
**найвищим у Київській
області (69%)**


**‘Відповідність стандарту ‘Наявність
душових кабін/ванних кімнат для
маломобільних груп населення’, % від
МТП (за областями)**

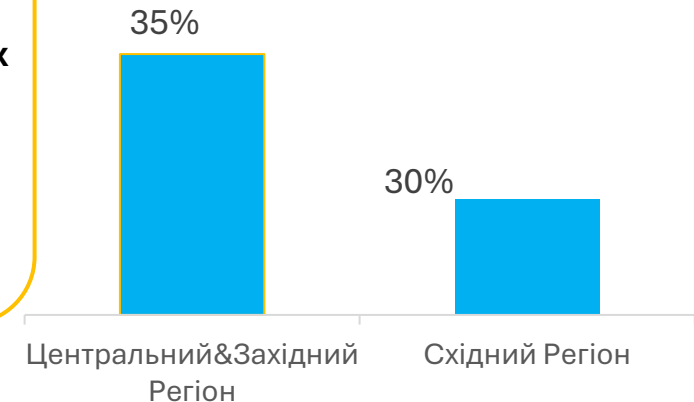




Стан санітарії та гігієни в МТП


Дотримання мінімальних стандартів, % від МТП




Достатня кількість туалетів (не менше 1 на 10 осіб)*



Наявність туалетів для маломобільних груп населення



Приватність туалетів у МТП




Туалети розділені за ознакою статі

Відсоток МТП, які відповідають мінімальному стандарту 'Туалети розділені за ознакою статі' **найнижчим у Івано-Франківській (15%) області.**


* Відповідно до Постанови №930, одна туалетна кабіна (окреме сидіння) на кожні 10 осіб вважається достатньою кількістю туалетів в МТП

Відсоток невідповідності стандарту був **найвищим у Чернігівській області (67%).**

Невідповідність стандарту "Достатня кількість туалетів", від МТП (за регіонами)

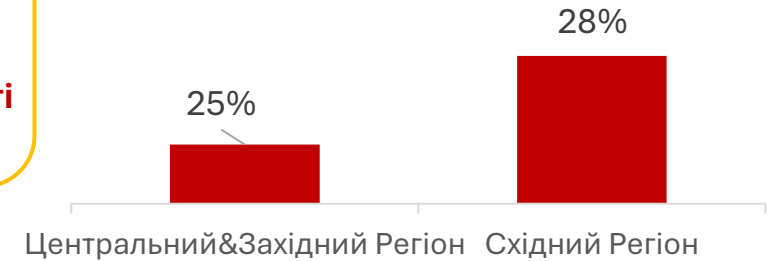

Невідповідність стандарту 'Наявність туалетів для маломобільних груп населення', % від МТП (за областями)

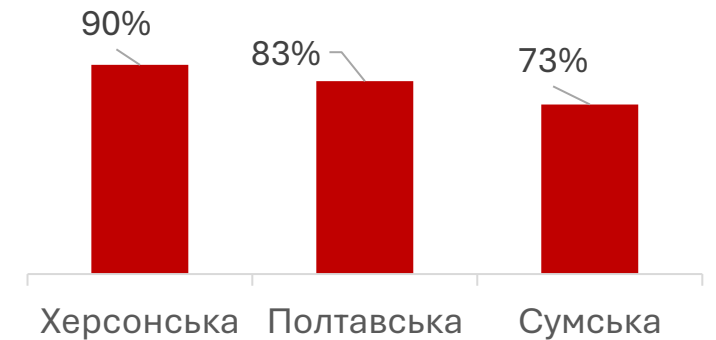




Обладнання приміщень МТП

Дотримання мінімальних стандартів, % від МТП




* Відповідно до Постанови №930, достатньою кількістю пральних машин в МТП вважається одна пральна машина на 10 осіб

Невідповідність стандарту 'Достатня кількість пральних машин', % від МТП (за областями)

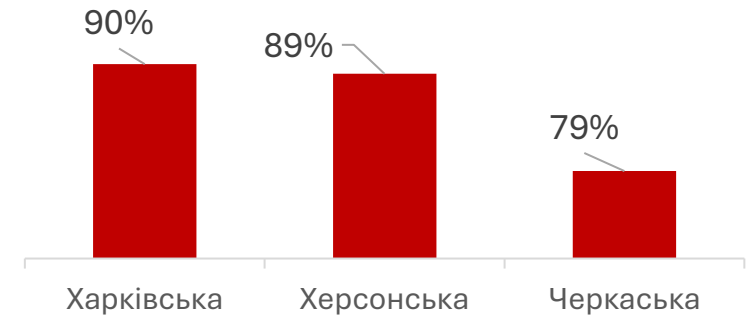


Відповідність стандарту 'Оснащення кухні побутовими приладами (кухонним обладнанням)', % від МТП (за регіонами)

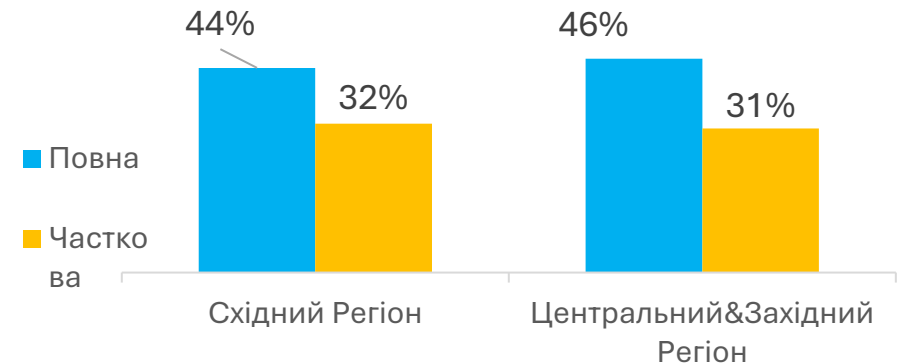



Обладнання приміщень МТП


Дотримання мінімальних стандартів, % від МТП

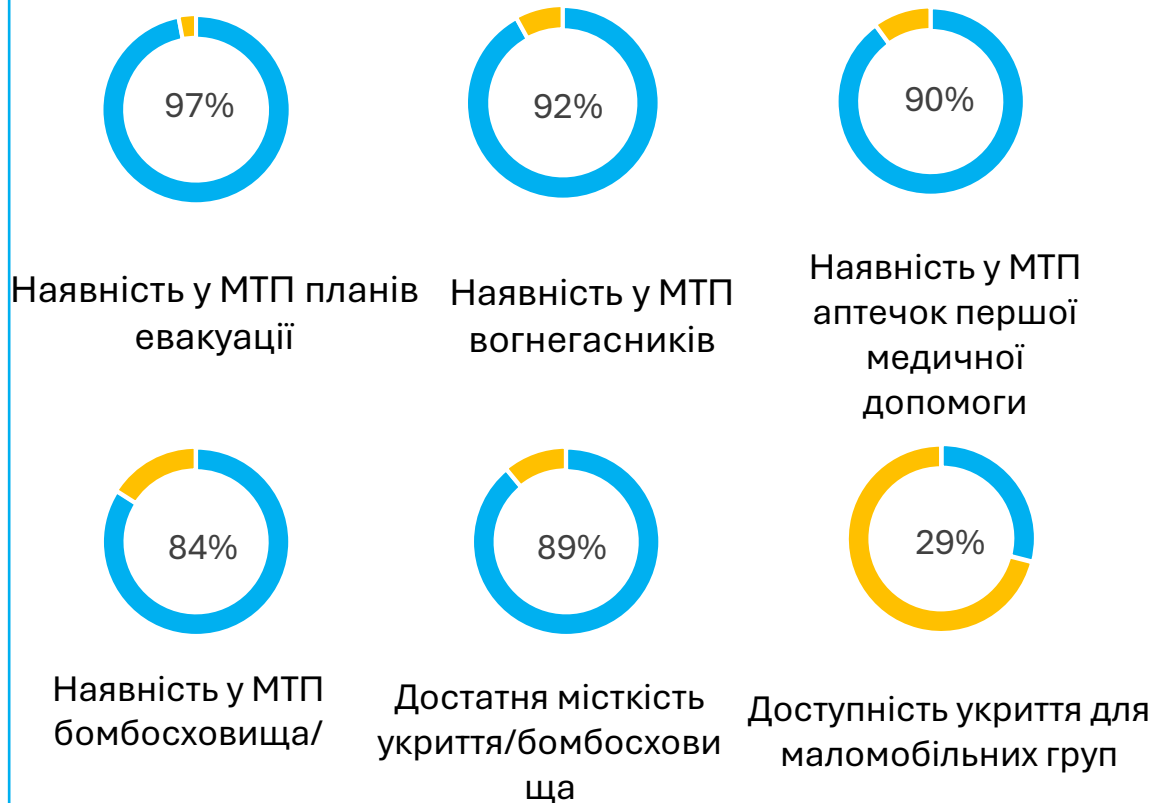


* Наявність у МТП бомбосховища/укриття (МТП обладнано найпростішим укриттям та/або розташоване на відстані 500 метрів від укриття)

Невідповідність стандарту 'Наявність у МТП бомбосховища', % від МТП (за областями)

Найвищий відсоток відповідності стандарту 'Наявність у МТП бомбосховища/укриття' був зазначений у Хмельницькій (98%) області.

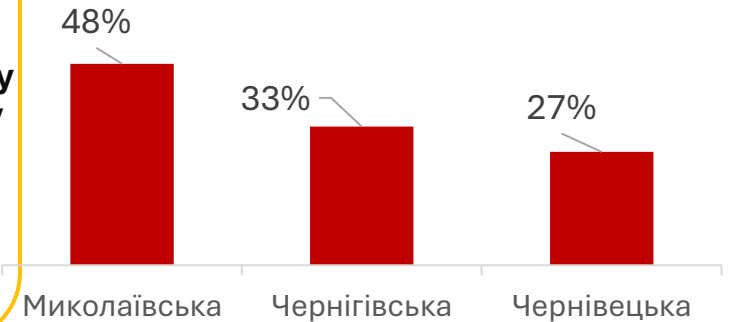

Відповідність стандарту 'Доступність укриття для маломобільних груп населення', % від МТП (за регіонами)

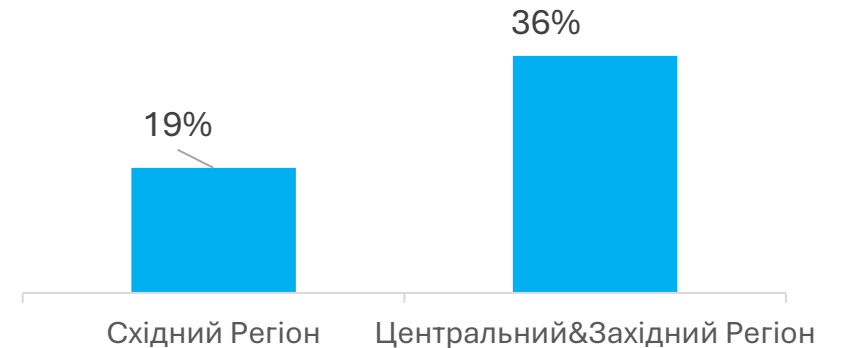



IMPACT Shaping practices
Influencing policies
Impacting lives
REACH | PANDA | AGORA

Дякую за увагу!

